

<b>PROJEKAT_SUB-PROJECT TITLE</b> USTANOVE PRAVOSUĐA 2, GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKTA "PALATA PRAVDE" JUDICIARY FACILITIES 2, MAIN DESIGN FOR RECONSTRUCTION AND ADAPTATION OF BUILDING "PALACE OF JUSTICE" <b>PROJEKTANT_DEIGNED BY</b> 1X2 ARHITEKTONSKI STUDIO, ULICA 27. MARTA BR. 18_11120 BEOGRAD_RS <b>ODGOVORNI PROJEKTANT_LEAD ARCHITECT</b> Zoran Abadić d.i.a._MSc.Arch. Licenca br._Licence No. 300 5760 03				<b>OZNAKA_MARK</b>  <b>S1</b>
<b>SVESKA_VOLUME</b> 17 ELABORAT UNUTRAŠNJEG UREĐENJA_17 INTERIOR DESIGN				<b>DIMENZIJA_DIMENSION (cm)</b>  -
<b>NAMEŠTAJ_FURNITURE</b>				
Nameštaj za rad_Work furniture <b>STOLICE_CHAIRS</b>				
<b>BROJ CRTEŽA_DRAWING NUMBER</b> 01				<b>RAZMERA_SCALE</b> 1:50
<b>BROJ_ISSUE</b> 1	<b>DATUM_DATE</b> 20150605	<b>TD_TD</b> TD1X2_UU012014	<b>SVESKA_VOLUME</b> 4.2	<b>INDEKS_INDEX</b> I

**RADNA STOLICA S1\_WORK CHAIR S1**

**Korisnici** : administracija suda (državni službenici i nameštenici)

**Struktura** : sedište, leđni naslon, naslon za ruke, postolje.

**Podešavanja** :

sedište - visina i dubina sedišta sa podešavanjem, naginjanje površine sedišta sa podešavanjem između od -2° do 7°(minimalni opseg podešavanja 6°)

leđni naslon - visina tačke oslonca leđa iznad površine sedišta sa podešavanjem između 170mm i 220mm (minimalni opseg podešavanja 50mm),

visina jastuka naslona sa podešavanjem (minimum 220mm), naginjanje naslona sa podešavanjem minimum 15°

naslon za ruke - visina naslona za ruke iznad sedišta sa podešavanjem

postolje - slobodnostojeće - zvezdasta baza iz pet krakova sa okretanjem u horizontalnoj ravni za 360°

**Dimenzije** : u skladu sa standardom SRPS EN 1335-1: 2009

sedište - visina 400-510mm (minimalni opseg podešavanja 120mm), dubina 400-420mm, dubina površine sedišta minimum 380mm, širina minimum 400mm

leđni naslon - visina gornje ivice naslona iznad sedišta minimum 360mm, širina minimum 360mm, horizontalni poluprečnik naslona minimum 400mm

naslon za ruke - dužina korisne površine naslona za ruke minimum 200mm, širina korisne površine naslona za ruke minimum 40mm,

visina korisne površine naslona za ruke iznad sedišta 200-250mm, rastojanje od prednjeg dela korisne površine naslona za ruke do prednje ivice sedišta minimum 100mm,

čista širina između korisnih površina naslona za ruke 460-510mm

postolje - najveće rastojanje najsturenije tačke postolja najviše 365mm (ako se točkovi rotiraju oko vertikalne ose zahtevana mera iznosi 415mm),

mera stabilnosti minimum 195mm

**Konstrukcija** : sedište i leđni naslon su iz dva dela.

**Oprema** : 5 točkova

**Materijalizacija i boja** :

sedište - tapacirano, presvučeno štoфом RAL po izboru naručioca

leđni naslon - tapaciran, presvučen štoфом RAL po izboru naručioca

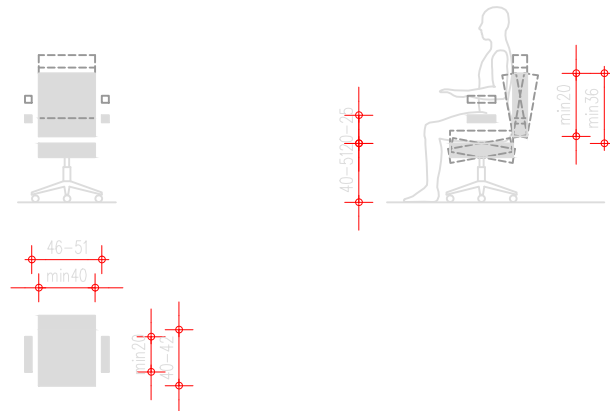
naslon za ruke - plastičan RAL po izboru naručioca

postolje - metalno hromirano

konstrukcija - metalna hromirana

točkovi - silikonski RAL po izboru naručioca\*

U svim prostorijama za koje je karakteristično statički kontrolisano okruženje, preporučuje se da stolica bude antistatik (u skladu sa standardom EN 61340 - 5 - 1 : 2001).


**NAPOMENA\_NOTE**

Sve pozicije i mere proveriti na licu mesta.

Eventualne neusaglašenosti i odstupanja u tekstualnoj, numeričkoj i grafičkoj dokumentaciji razrešiti sa investitorom.

Specifikaciju se izvodi prema radioničkim crtežima Izvođača prethodno dostavljenim na uvid i pismenu saglasnost investitoru.

Specifikaciju i konačan izbor materijala, okova, završne obrade i boje svih elemenata pozicije odobrava i overava investitor.

<b>SPRAT_FLOOR</b>	<b>SU_UF</b>	<b>PR_GF</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<b>SU_UF PR_GF</b> 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Σ	35	207	130	61	81	144	-	4	-	24	-	703
<b>KORISNIK_USER</b>	<b>VS_HC</b>	<b>OS_BC</b>	<b>VJT_HPP</b>	<b>OJT_BPP</b>	<b>UIKS_DETENTION</b>							
Σ												